



180002282856




(2018)国认监认字(342)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(Nº): XJ2018C03B00424

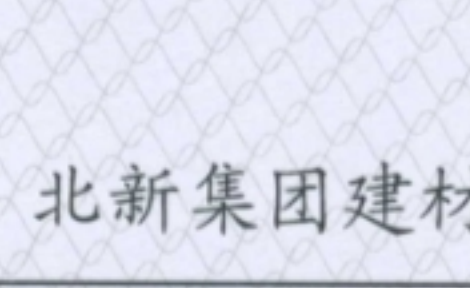

受检单位: 北新集团建材股份有限公司

Applicant

样品名称: 隔墙竖龙骨


Sample Name

检验类别: 型式检验

Test Type

国家建筑材料质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials

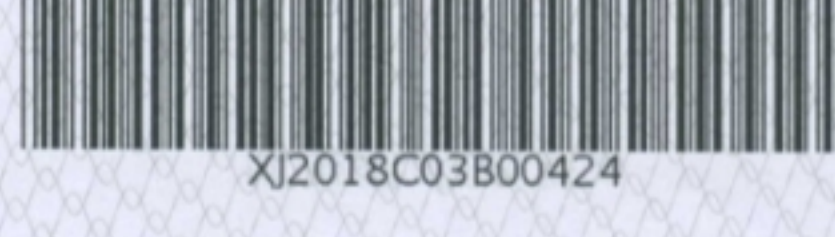

XJ2018C03B00424



ctc 国检集团



国家建筑材料质量监督检验中心

(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)

180002282856

检 验 报 告

(Test Report)

中心编号: XJ2018C03B00424

第 1 页 共 2 页

样品名称	隔墙竖龙骨	检验类别	型式检验
受检单位	北新集团建材股份有限公司	申请编号	CTC-QY-2018-0134
生产单位	北新集团建材股份有限公司	商 标	龙牌
抽样单位	国家建筑材料质量监督检验中心	型号规格	QC148.5mm×50mm× 1.0mm×5000mm
生产日期	2018 年 03 月 05 日	抽样基数	2000m
抽样日期	2018 年 03 月 26 日	抽样数量	3 根
来样日期	2018 年 03 月 29 日	抽 样 人	任秉月
抽样方式	随机抽样	封 样 人	赵建光
抽样地点	北新集团建材股份有限公司仓库	封样状态	完好
检验依据	各检验项目检验依据详见数据页。		
判定依据	GB/T 11981-2008《建筑用轻钢龙骨》		
检验项目	外观质量, 双面镀锌量等共 9 项, 详见第 2 页		
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合 GB/T 11981-2008 中墙体竖龙骨的技术要求, 抽检样品为合格品。检验结果见第 2 页。*		
附注: (此处空白)		签发日期: 2018 年 04 月 24 日 (检验专用章)	

批 准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

ctc 国检集团

国家建筑材料质量监督检验中心

(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)

检 验 报 告

(Test Report)

中心编号: XJ2018C03B00424

第 2 页 共 2 页

号	项目	(镀锌钢板及钢带)	检验结果	结论	依据
1	外观质量	外形平整、棱角清晰、切口无毛刺变形。镀锌层无起皮、起瘤、脱落，龙骨无腐蚀、无损伤、无麻点，每米长度内面积不大于1cm ² 的黑斑不多于3处。	通过	符合	GB/T 11981-2008 6.3.1
2	双面镀锌量	≥100 g/m ²	124 g/m ²	符合	GB/T 11981-2008 6.3.6.1 GB/T 1839-2003 Q/CYCTC 0287-2017(GB/T 1839-2003)
3	尺寸偏差	尺寸 A: ≤0.5 mm	0.3 mm	符合	GB/T 11981-2008 6.3.2
		尺寸 B: ≤1.0 mm	0.8 mm	符合	
		尺寸 C: ≥6.0 mm	7.3 mm	符合	
		长度允许偏差: ±5 mm	-3 mm	符合	
		厚度允许偏差: ±0.06 mm (0.8mm<公称厚度≤1.0mm)	-0.03 mm	符合	
4	侧面平直度	≤1.0mm/1000mm	0.3mm/1000mm	符合	GB/T 11981-2008 6.3.3
5	底面平直度	≤2.0mm/1000mm	0.6mm/1000mm	符合	
6	弯曲内角半径	弯曲内角半径≤1.75 mm (0.7mm<钢板厚度≤1.0mm)	1.50 mm	符合	GB/T 11981-2008 6.3.4
7	角度允许偏差	角度允许偏差≤1°30' (B>18mm)	1°05'	符合	GB/T 11981-2008 6.3.5
8	抗冲击试验	墙体龙骨 残余变形量不大于 10.0mm	残余变形量 2.8mm	符合	GB/T 11981-2008 6.3.7
9	静载试验	墙体龙骨 残余变形量不大于 2.0mm	残余变形量 0.2mm	符合	
备注: 资质认定范围的自制标准等同采用实验室认可范围的作废标准。 配套检测用横龙骨规格型号: QU150mm×40mm×1.0mm×3000mm					

— 本报告结束 —

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

ctc 国检集团

说 明

Notice

- 1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本中心提出, 逾期恕不受理。
Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供, 中心不对其真实性负责, 委托检验结果仅对来样负责。
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告采用防伪纸张, 复印后应带有网格底纹, 数据页背面的编号为随机编号, 与报告内容无关。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里1号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R.China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (86-10) 65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真 (Fax): (86-10) 65715991

报告真伪查询: Tel: (86-10) 51167679 Fax: (86-10) 65764684

网址 (Web): <http://www.cbmtc.com> www.chinabimnet.com www.ctc.ac.cn电子邮箱 (E-mail): baogao@ctc.ac.cn

ctc 国检集团

